

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Енисейская улица, дом 13, корп. 1
Начало испытаний: 12 апреля 2021 г.
Окончание испытаний: 20 апреля 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ по состоянию на 20 апреля 2021 г.


Цель испытания: эксплуатационные
(присмо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение		
1.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
2.	ВРУ	Водопроводные трубы проложены близко от корпуса секции (п.п. 7.1.28, 7.1.29 ПУЭ).	
3.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
4.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
5.	Рубильник вводной	Отсутствуют надписи на коммутационных аппаратах «Включено-Отключено» (п. 4.1.11 ПУЭ, п. 2.2.15 ПТЭЭП).	
6.	Автоматы защиты: АЕ 1031-2	Автоматические выключатели не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8 ПУЭ).	
7.	Проводники	Отсутствуют бирки с наименованием марки, напряжения, сечения, номера и принадлежности (п. 2.3.23 ПУЭ, п. 2.4.5 ПТЭЭП).	
8.	Проводники (стояк под.3)	Оплавлен отходящий проводник фазы «С»	
	Технический подвал		
9.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:

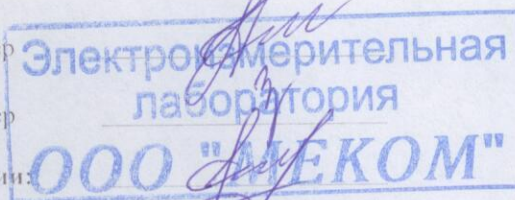

Козырева Н.В.

Зачес Т.Н.

Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭС ООО «МЕКОМ»