

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: _____ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: _____ с 04.04.2022г. по 07.04.2022г.
Код ОКП: _____ **Заказчик: ООО "КОР"**
Наименование объекта Жилой дом **Адрес: г.Москва, МЕНЖИНСКОГО УЛ., дом 38 корп.1**

| № пп | Элемент электроустановки | Наименование дефекта | Отметка об устранении |
|------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Щитовая подъезд №1, вход с улицы | Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29) | |
| 2 | | Не закрыт щиток освещения (ПУЭ п.1.1.34 п.4.1.24) | |
| 3 | | Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36) | |
| 4 | | Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36) | |
| 5 | ВРУ в щитовой | Не закреплен автоматический выключатель АЕ1031 (ПУЭ п.3.1.14) | |
| 6 | | Нет уплотнения ввода (ПУЭ п.2.3.135) | |
| 7 | | Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29) | |
| 8 | | Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11) | |
| 9 | | Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11) | |
| 10 | | Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7) | |
| 11 | | Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21) | |
| 12 | Тамбура | Нет дефектов | |
| 13 | Подъезды | Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76) | |
| 14 | Этажные эл.щиты | Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31) | |
| 15 | | Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7) | |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| 16 | Подвал | Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76) | |
| 17 | | Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21) | |
| 18 | Чердак | Открытые распаячные коробки | |
| 19 | | Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21) | |

Испытания провели:

Техник
(должность)

(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)

(подпись)


Лартев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

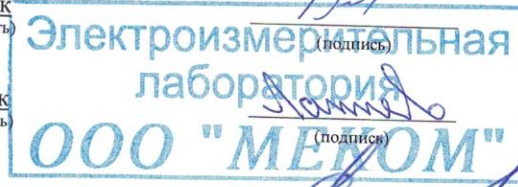

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).